


成



®

聚信隆

湖南聚信隆工业技术有限公司


湖南聚信隆工业技术有限公司

湖南聚信隆工业技术有限公司

湖南聚信隆工业技术有限公司

湖南聚信隆工业技术有限公司

湖南聚信隆工业技术有限公司

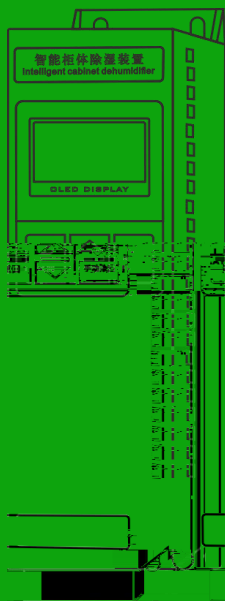

【 : * * mm * * 】

湖南聚信隆工业技术有限公司

湖南聚信隆工业技术有限公司

湖南聚信隆工业技术有限公司

，
；
，
；
；
， 不 ；
，
，
！

(上),



:

， 上一 。



， ； 为： ； 为： 。



；



；

内部数据

除湿电流: 8.9A

风机电流: 0.80A

内部电流: 27.5℃

“上”：，F
、，一下“上”
）。

参数设置

▶除湿设置

输出设置

通讯设置

“ ”：；
、、

故障查看

1、除湿模块故障

2、风机模块故障

3、传感器故障

“下”：；
：“ESC”）。

除湿设置

除湿启动值: 75%

除湿回差值: 05%

输出设置

输出方式: [加热]

加热启动值: 10℃

加热回差值: 5℃

参数设置

▶除湿设置

输出设置

▶通讯设置

除湿启动设置

除湿方式: 2000

除湿率: 9500

除湿速率: 10000





、
：
，
（
，
℃
，
。【
：
】
、
：
，
（
，
℃
，
。【
：
】
、
：
（
：
、
、
、
），
。
、
为
：
，
；
，
。【
：
】

：
、
、
不
。

、
：
RS
上
（
）
上
上
。【
RS
两
：
modbus-RTU
】。

、
：
上
，
，
。（一
为
~
）。
、
：
，
（
不
），
下
，
（
）。
、
：
上
，
，
。（一
为
~
）。
、
（
）
：
（
）
个
（
），
，
（
）
（
），
（
），
。

、
：
℃
，
，
；
下
℃
。

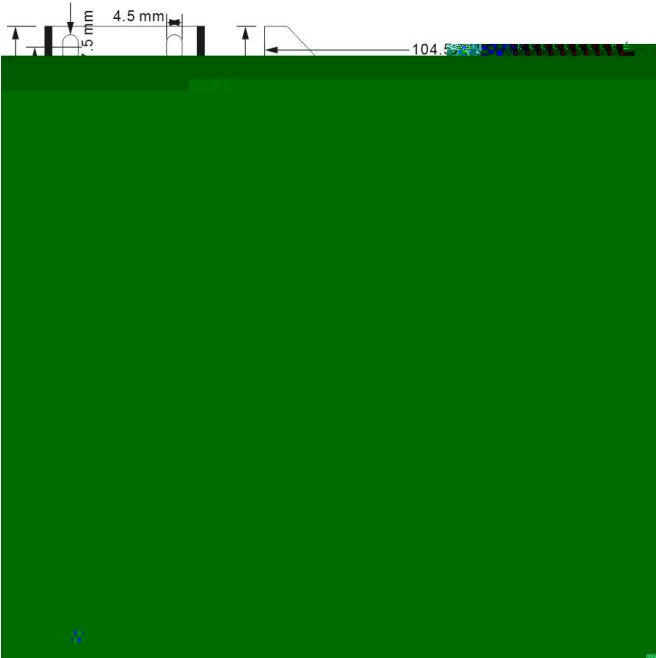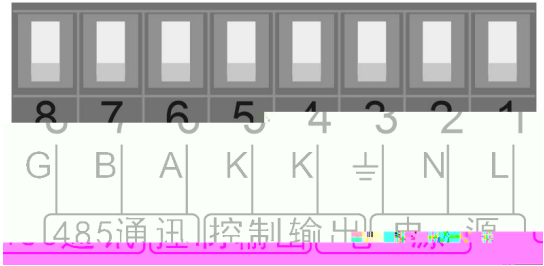

， 两 。 不 ，
， ， ， （
）。

	\		
		.	
		个	
	丝		



湖南聚信工业技术有限公司

产品制造商已获ISO9001质量管理体系认证





服务热线：0731-28280862

工业技术有限公司

湖南聚信工业技术有限公司

官方网站：<http://www.hnjxc.com>

服务热线：0731-28280862